

## Antrag zum Einbau eines Wasserzweischenzählers

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und kreuzen die zutreffenden Grundlagen an.  
 Wir nehmen das Formular dann gerne als Brief oder E-Mail auf und unterstützen Sie bei der Umsetzung des Wasserzweischenzählers.

Stadtwerke Oberkirch GmbH  
 Anschlussmanagement  
 Appenweierer Straße 54  
 77704 Oberkirch

Frau  
 Maria Zwetlich  
 E-Mail: netzanschluss@sw-oberkirch.de

### Antragsteller

\_\_\_\_\_  
 Herr/Frau/Firma

\_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner

\_\_\_\_\_  
 Straße und Hausnr.

\_\_\_\_\_  
 PLZ und Ort

\_\_\_\_\_  
 Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
 E-Mail-Adresse

### Art des Zweischenzählers

Neuzähler  weiterer Zähler

### Gebäudedaten

Einfamilienhaus  Mehrfamilienhaus, Anzahl Wohneinheiten: \_\_\_\_\_

Gewerbebetrieb, Anzahl Gewerbeeinheiten: \_\_\_\_\_  Sonstiges: \_\_\_\_\_



### Ort des Zweischenzählers

\_\_\_\_\_  
 Straße und Hausnr.

\_\_\_\_\_  
 PLZ und Ort

Ermittlung von:  Gartenwasser-/Betriebswassermenge Anzahl: \_\_\_\_\_  
 Schmutzwassermenge (Brauchwasser/Eigenwasser) Anzahl: \_\_\_\_\_  
 Zisternenbefüllung Anzahl: \_\_\_\_\_  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_ Anzahl: \_\_\_\_\_

Messkonzept:  Messkonzept 1 (siehe Datenblatt Messkonzepte auf nächster Seite)  
 Messkonzept 2  
 Messkonzept 3  
 Messkonzept 4

Errichter des Zählerplatzes – Installationsbetrieb (eingetragener Betrieb)

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner/Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
 Straße und Hausnr.

\_\_\_\_\_  
 PLZ und Ort

Angedachter Ausführungstermin: \_\_\_\_\_ (Abstimmung gerne auch mit uns in einem Ortstermin)


Ich/Wir bestätigen, dass der Zählerplatz für den Wasserzweischenzähler dem § 12 Abs. 2 der Verordnung über die Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) und der DIN 1988 bzw. DIN EN 1717 entspricht und die notwendigen Arbeiten vom o.g. Vertragsinstallationsunternehmen ausgeführt werden.

**Hinweis: Erst bei Vorliegen des Inbetriebsetzungsantrags und des Konzessionsnachweises vom durchführenden Installationsbetrieb kann der Wasserzweischenzähler gesetzt werden.**

\_\_\_\_\_  
 Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift des Antragstellers



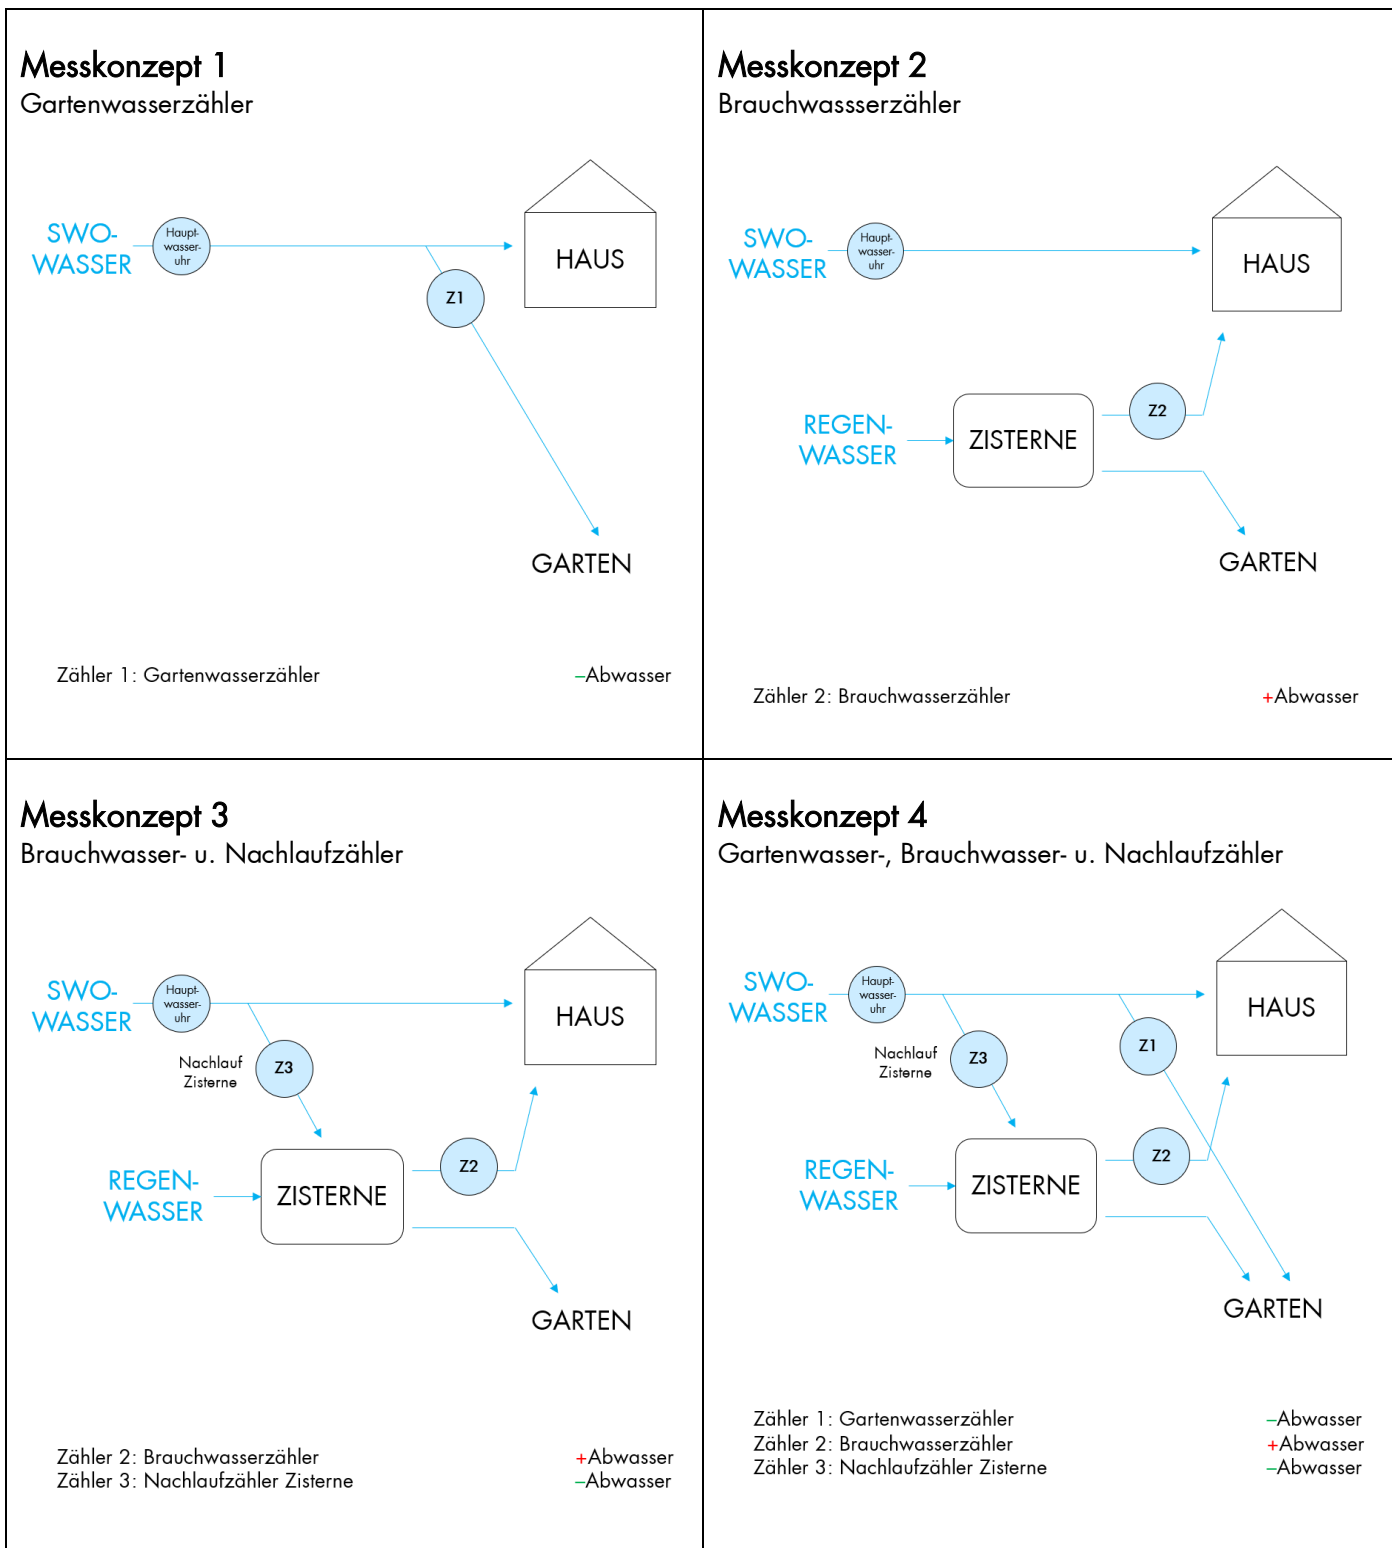

Entspricht keines der o.g. Messkonzepte der Messanordnung der Anlage vor Ort, ist das Messkonzept auf einem zusätzlichen Blatt darzustellen.